


SN1 SCHODIŠŤOVÝ NOSNÍK – KS 3


POHLED 'a'

M.: 1:20

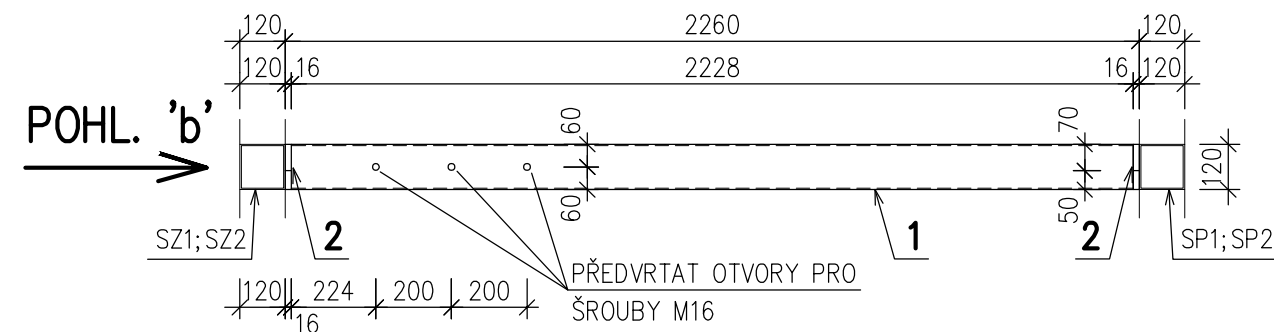

POHLED 'b'

M.: 1:20

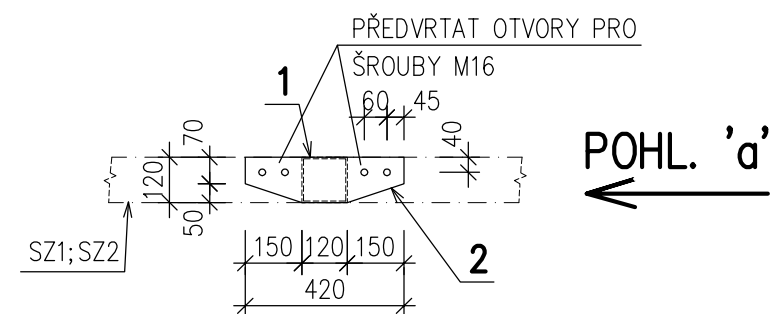

VÝPIS OCELI PRO 1 KS :

OZN.	POL.	POPIS	DĚLKA M	KS	DĚLKA CELKEM M	KG/M'	HMOTNOST CELKEM KG
SN1	1	JÄKL 120/120/4	2,228	1	2,228	13,920	31,02
	2	PL. 120/16	0,420	2	0,840	15,072	12,66
HMOTNOST CELKEM						KG	43,68
HMOTNOST CELKEM (+3% NA SVARY)						KG	45,00
HMOTNOST CELKEM PRO 3 KS						KG	135,00

ŠROUB M16 + MATICE + PODLOŽKA = CELKEM KUSŮ 3x3=9

POZNÁMKA

- VŠECHNY SVARY JSOU NOSNÉ. ▴ NEBO ▽ PROVÁDĚT DLE TLOUŠŤKY MATERIÁLU A ČSN EN.
- SVÁŘEČ SE STÁTNÍ ZKOUŠKOU.
- PŘEDVRTÁNÍ OTVORŮ PRO SPOJOVACÍ ŠROUBY PROVÁDĚT PŘED ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM.
- U VŠECH SPOJŮ JÄKLŮ 120/120/4 (MIMO SPOJE S VKLÁDANOU TRUBKOU POL. Č.7) – (SB1, SB2; ZV1) POUŽÍVAT POD MATICE PODLOŽKY 50/50/8MM.
- U VŠECH VODOROVNÝCH PRVKŮ PROVÉST DOLE UPROSTŘED OTVOR Ø10MM PRO ODTOK VODY.
- U VŠECH SVISLÝCH A ŠIKMÝCH PRVKŮ PROVÉST NA KONCÍCH OTVOR Ø10MM PRO ODTOK VODY.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI A SPOJ. MATERIÁLU – ŽÁROVÝ POZINK.
- PO SMONTOVÁNÍ OC KONSTRUKCE JE NUTNO, DLE POTŘEBY, VYSPRAVIT NÁTĚREM PORUŠENÝ POZINK POVRCH.

OCEL S 235

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	idea ateliér SPOL.S R.O. INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA	
ING.ARCH.H KOVÁŘOVÁ			IVC NOŠOVICE		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
ING.R.KULHÁNEK	M.STALMACHOVÁ	ING.I.HOLÍNKÁ	HZS-MSK		
IVC NOŠOVICE – SPORTOVIŠTĚ II.ETAPA				FORMÁT	2xA4
SCHODIŠŤOVÝ NOSNÍK SN1				DATUM	SRPEN 2013
				STUPEŇ P.D.	DZS
				Z.ČÍSLO	36-8/13
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:20	211