



RP4.1

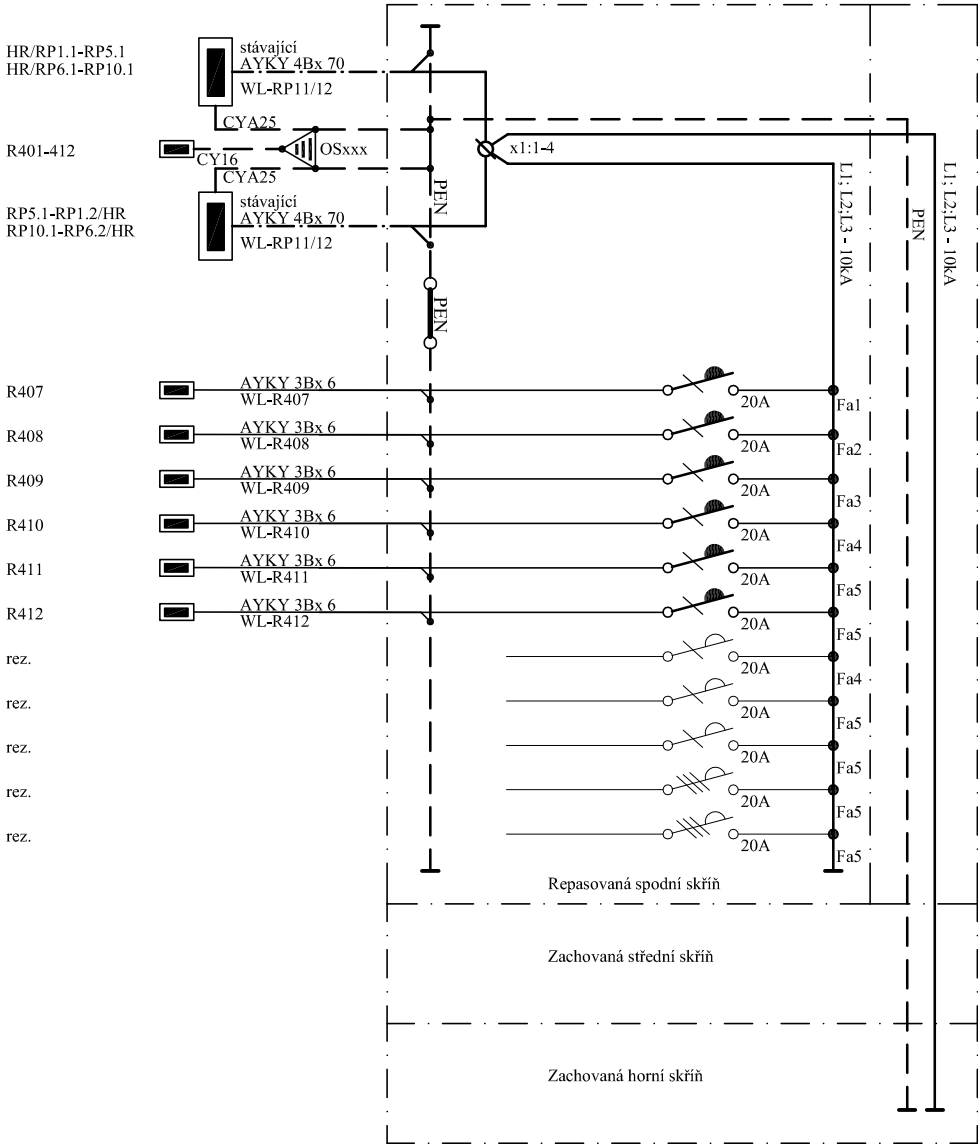

RP4.2

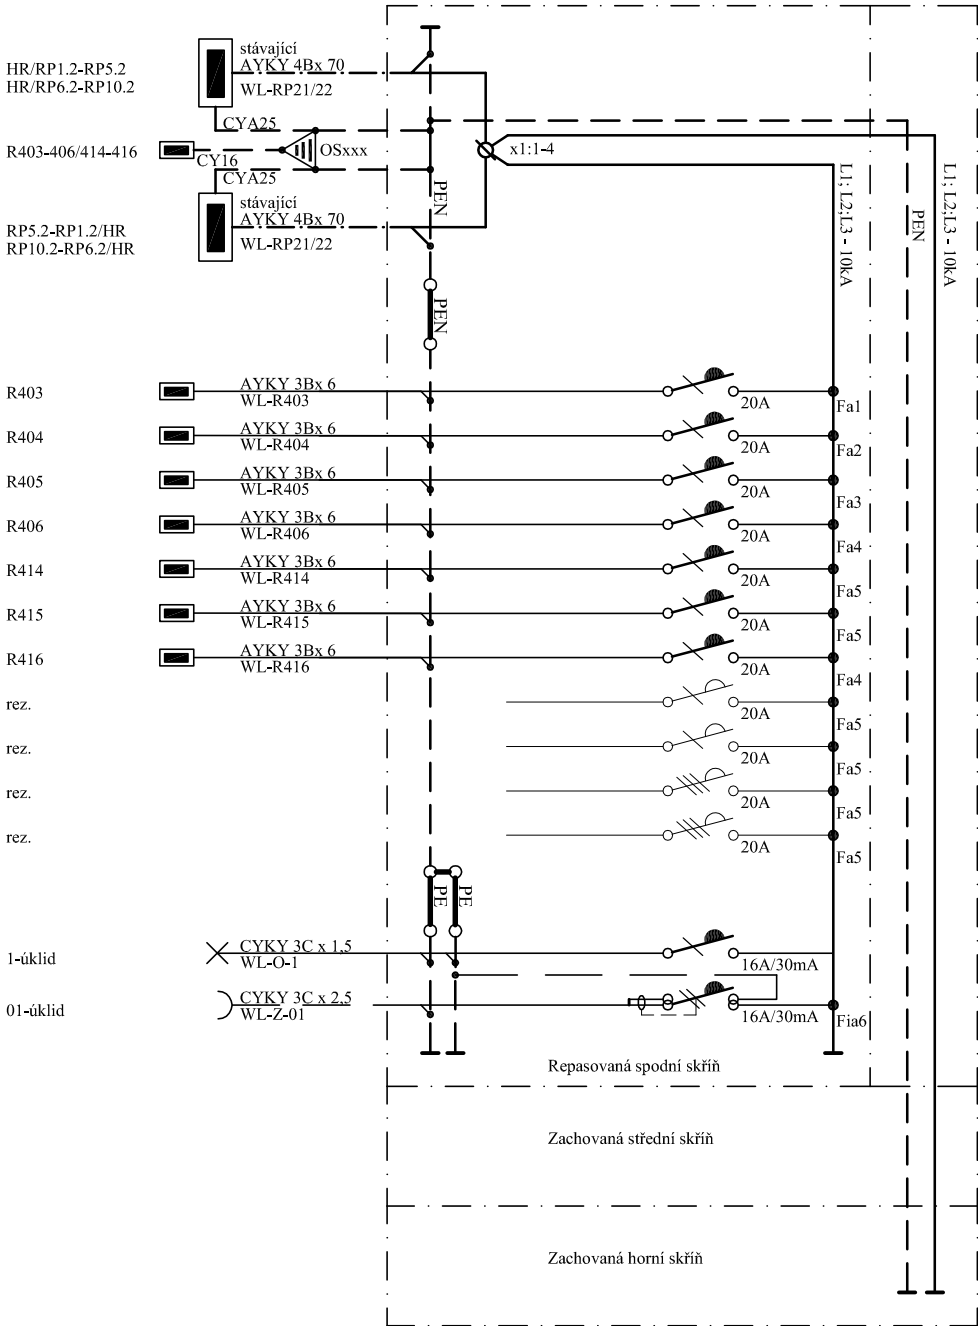

"RPx.1/2" - repase spodní části stávajícího skřínového patrového rozvaděče - IP40/IP20; označený RPx.1/2 (x = číslo patra)

stávající přívod AYKY 4Bx 70

minimálně 2x 18 pozic; přisazená montáž; volně pozice rezerva

rezervy neinstalovat - ponechat prostorovou rezervu (třísleno slabě)

Přístroje z produkce výrobců: například Eaton, ABB, Oez

"Fa" - jistič char. "B"

"Fia" - jistič s proudovým cihlínem

"x1:1-4" - stoupačková svorkovnice 50-95 mm

Legenda na výkrese E02

! Bez technické zprávy neplatné !

3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S

investor: SLZ PP ČR P.O.BOX6, 150 00 Praha 5		zpracovatel: Ivan Petrářl	
místo: Makovského 1398 160 00 Praha 6		Autorizovaný technik ČKAIT - 0009293 Jezlovická 1321/26 149 00 Praha - Chodov IČO 10179801	
akce: Ubytovna Řepy - oprava bytových a úklidových buněk	datum: březen 2013		
	formát: 2 A4		
obsah: Elektroinstalace - Repase patrových rozvaděčů	účel: DPS		
	měřítko: číslo výkresu ----- D03		

Reprodukování výkresů nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.)