


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE PROVEDENA:

**SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V NAPÁJECÍ ČÁSTI
A BEZPEČNÝM NAPĚTÍM V ROZVODECH EPS**

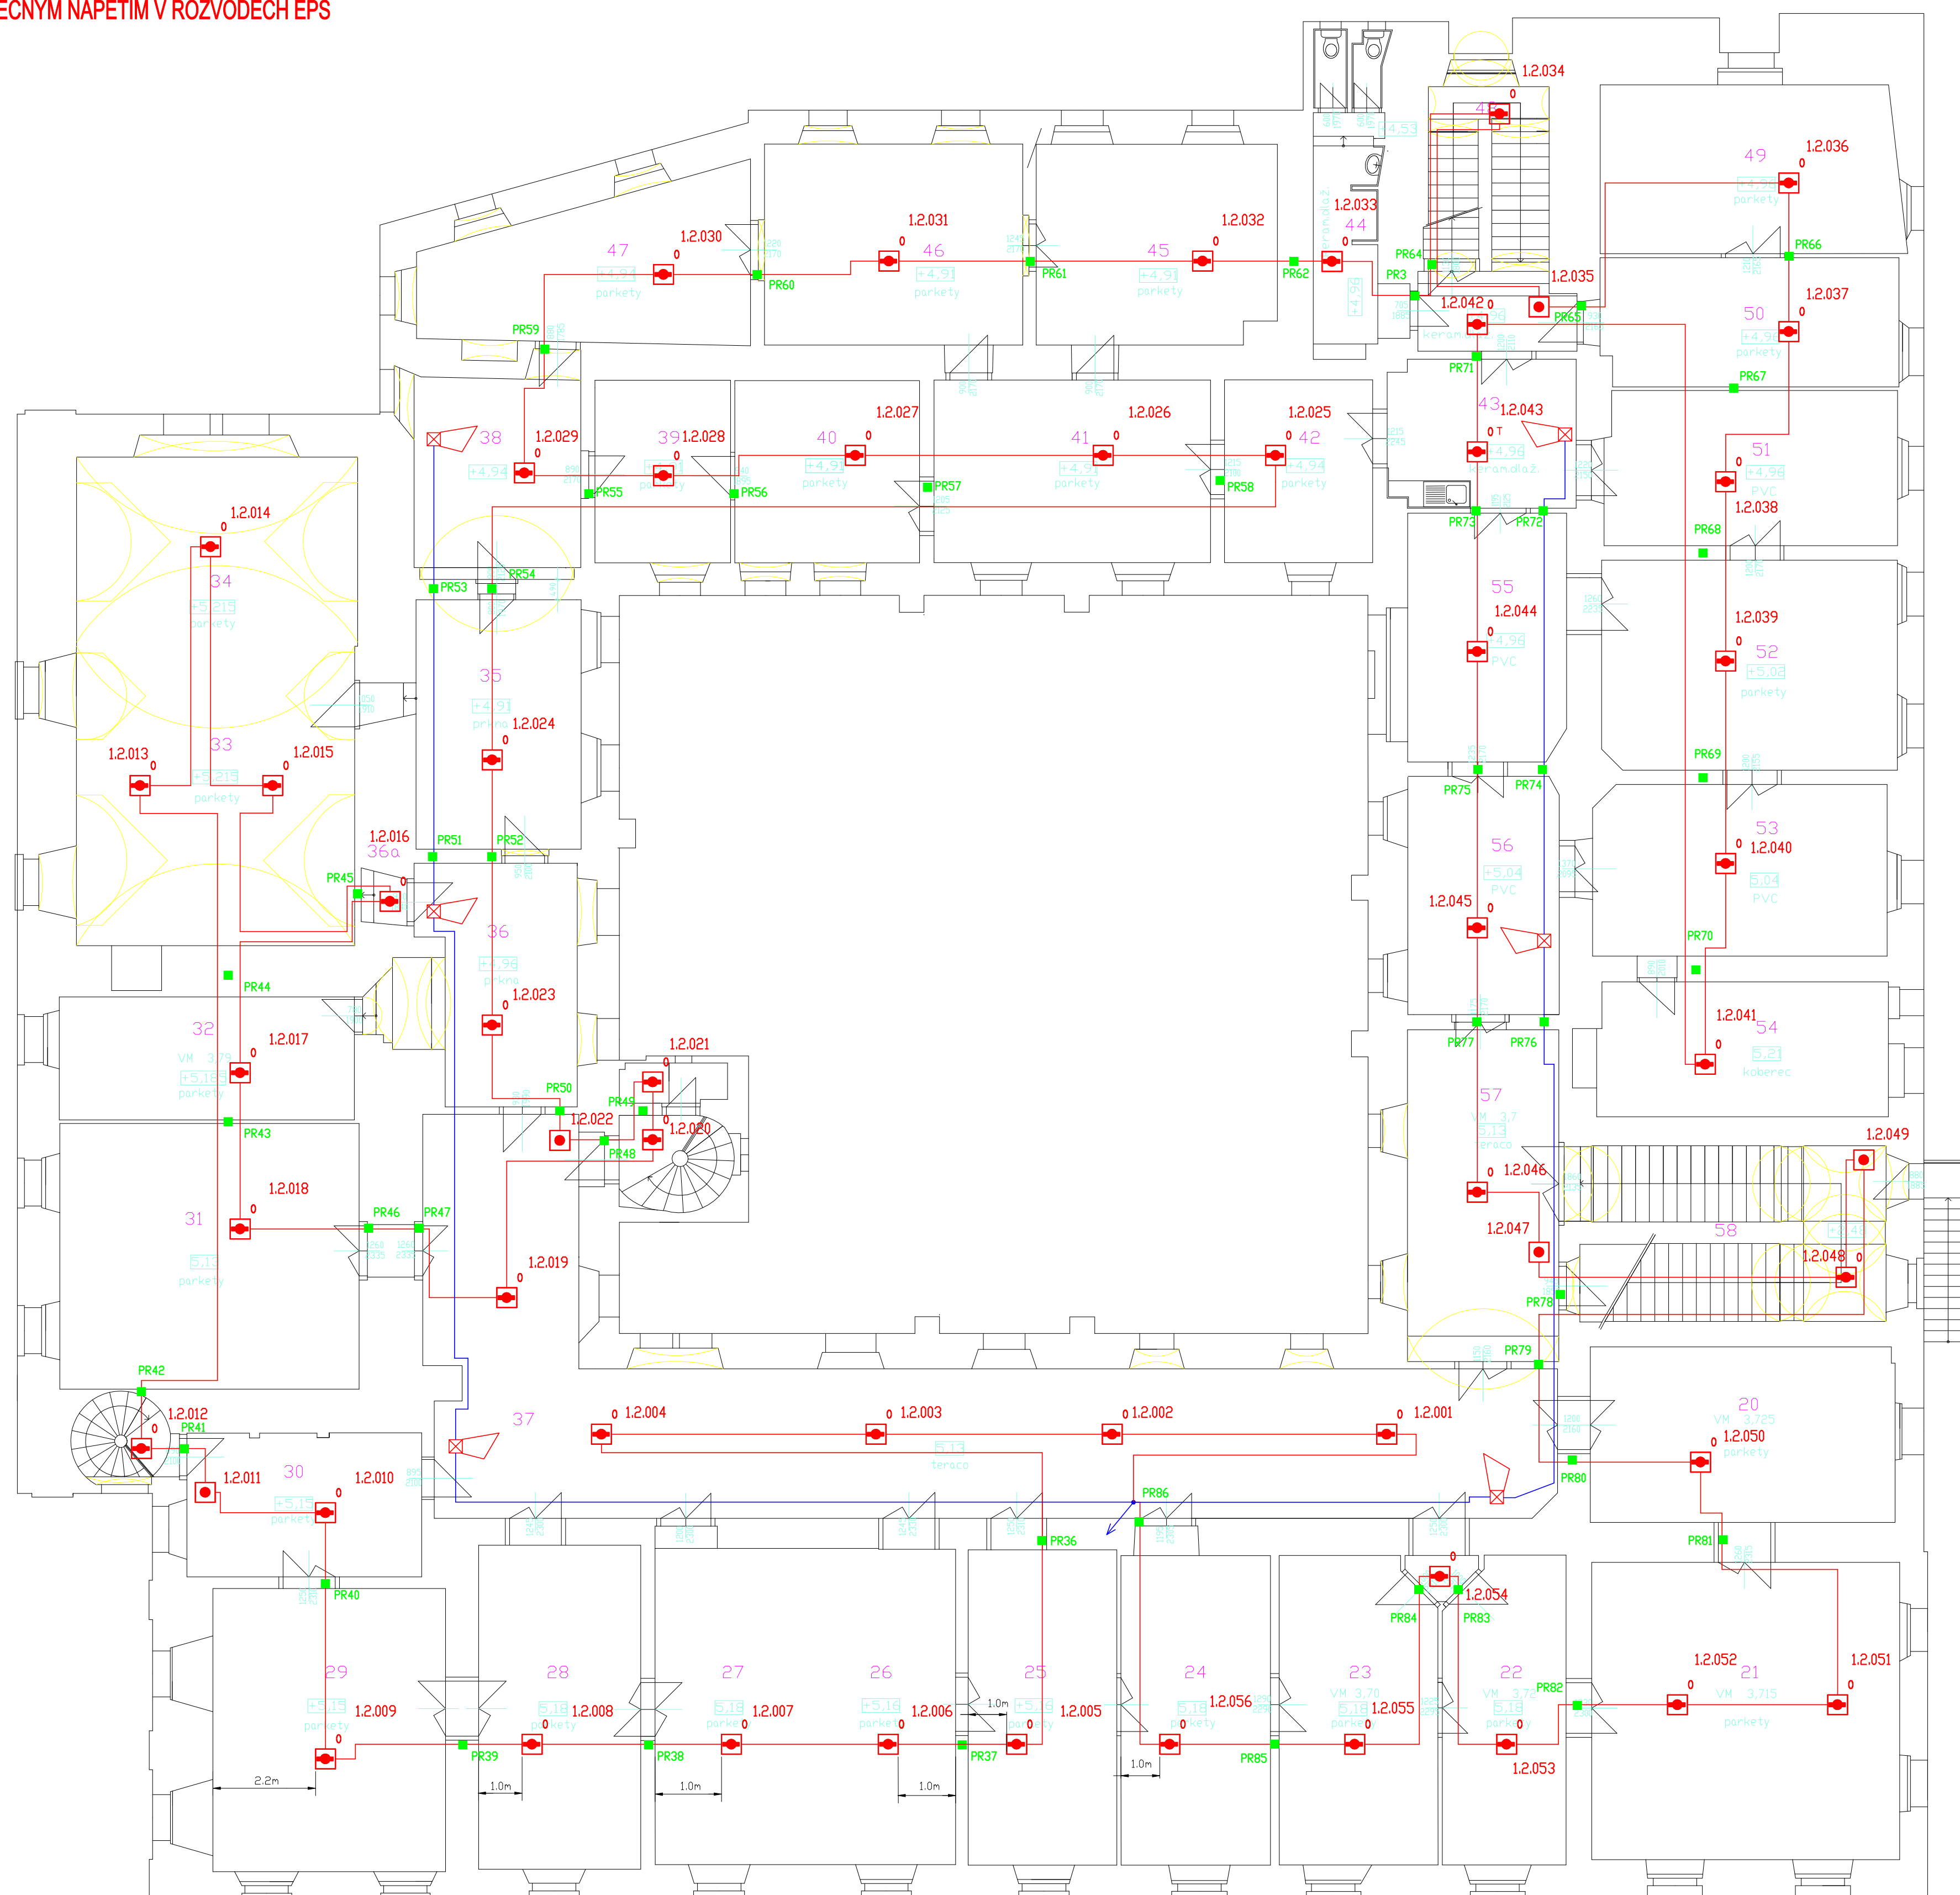

LEGENDA:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 0 | HLÁŠIČ ANALOGOVÝ OPTICKO KOUŘOVÝ |
|  | TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ |
| TECH | VSTUPNĚ / VÝSTUPNÍ PŘÍVEK |
| 518 | RELÉOVÁ SKŘÍŇ MHY 518 |
| IND | INDIKAČNÍ PŘÍPRAVEK |
|  | ROZVOZ EPS |
|  | OVLAĐAČ A SIGNALIZAČNÍ ROZVOZ EPS |
| ZDP | ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU |
| OPPD | OBŠLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY |
| KTPD | KLÍČOVÝ TREZOR |
|  | ZÁBLESKOVÝ MAJÁK |
| NN | ROZVADIČ NN |
|  | ÚSTŘEDNA EPS |
|  | POŽÁRNÍ SÍŘENA S MAJÁKEM |
| PR | PŘÍVRT ZDÍVEM |

POZNÁMKA:


ROZVODY K HLÁSIČIŮM EPS BUDOU PROVEDENY PŘEVÁŽNĚ KABELY PRAFLACOM 2x2x0,8
ROZVODY K VÝSTUPŮM A OSTATNÍM OVLÁDANÝM A SIGNALIZAČNÍM ZAŘÍZENÍM
BUDOU PROVEDENY KABELY PRAFLAQUARD 2x2x0,8 S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU
P-30R, S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. TYTO KABELY BUDOU ULOŽENY
NA ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU MINIMÁLNĚ
PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

POZNÁMKA1:

ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS BUDOU ULOŽENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH

POZNÁMKA2:

PRŮVRTY ZDIVEM BUDOU PROVEDENY POD STROPEM, POPŘ. NAD ZÁRUBNÍ DVEŘÍ
V SOULADU S POLOHOU UVEDENOU VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI

Zodp. projektant Ing. E. Etlertlein	Kontroloval Ing. E. Etlertlein	Vypracoval Z. Stankovský	Projekční kancelář POLIERČOKÝ, spol. s r.o. Mězvána 28 412 01 Litoměřice tel.: +48 730 942, mobil: 604 247 644 email: projekce@poliercoky.cz www.poliercoky.cz	
Katastrální území : Litoměřice				
Investor : SOA, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 794 464				
listo : 	Státní oblastní archiv v Litoměřicích vybavení objektu systémem EPS elektrounstalace slaboproud			formát datum 07/2015 stupo PD DPS zakazkové číslo 07/2015 archivní číslo EPS - 07/01
výtisk :	měřitko :			číslo výtisku :
Půdorys 1.patro	1:100			2