


L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S

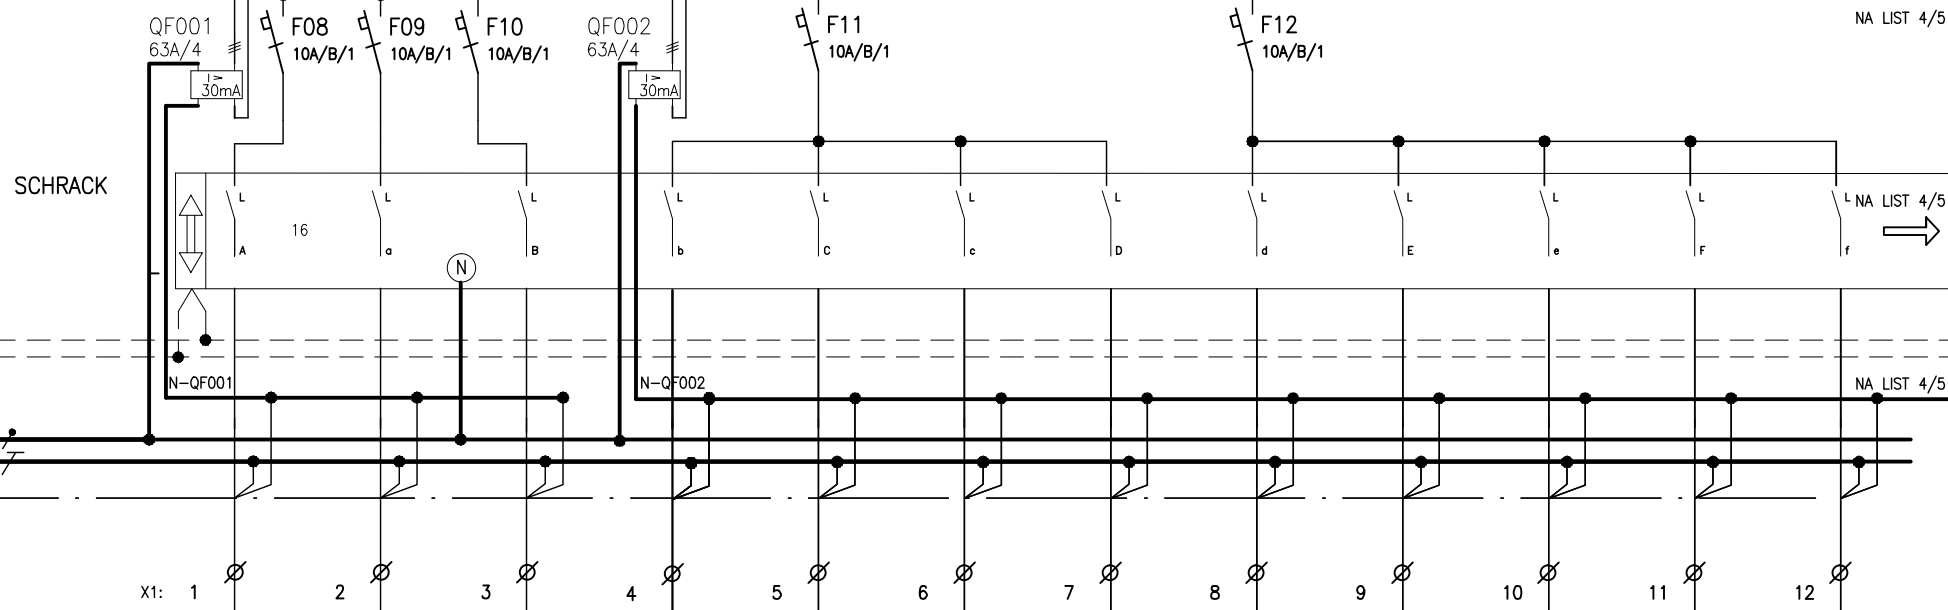

Č.vývodu :

Název zař :

Označení :

Typ kabelu :

Ozn.kabelu :

Pi [kW] :

In[A] :

Sekce :

Název míst.:

Č.místnosti :

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	TOPNÁ HLAVICE	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
SVT001	SVT002	TH103									
CYKY 3x1.5	CYKY 3x1.5	CYKY 3x1.5									
1PP	1PP	1PP									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-