



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Kancelář náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek



Č.j. PPR-12949-70/ČJ-2016-990640

Praha 20. září 2016

Počet listů: 2


Dodatečné informace č. 6 k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem Rámcová smlouva na dodávky termokalhot 15 na období 2017 – 2020, vyhlášené v Informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 638461 a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.7.2016.

Informace jsou poskytovány na základě žádosti jednoho z dodavatelů. Jedná se o dodatečné dotaz k zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), která je vedena u zadavatele pod č.j.: PPR-12949-16/ČJ-2016-990640.

Text dotazu:

Zadavatel upřesnil v DI č.4 řešení pasového límce následně: Na základě zkušeností z ověřovací série požadujeme u Termokalhot 15 pasový límec s prodlouženým zapínáním na díрку s knoflíkem a hákem, který bude z rubu zpevněný pasovkou. Myslí zadavatel pasovku drsníci jako se používalo u kalhot s autosponou - viz obrázek? Nebo myslí zadavatel pasovku ušitou z podlepené podšívky ve složení Polyester/ bavlna se všitým silikonovým protiskluzným proužkem ?

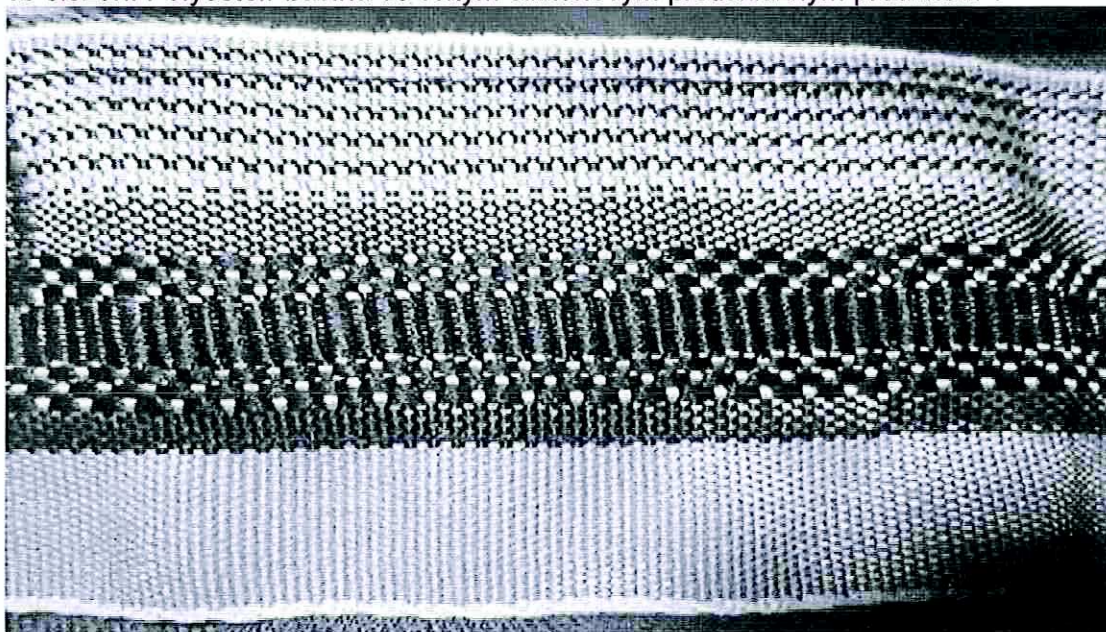

Odpověď k dotazu:

U Termokalhot 15 požadujeme zachovat pasovku s protiskluzovým povrchem, která byla použita u kalhot s autosponou (dle obrázku).

Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci č.j. PPR-12949-16/ČJ-2016-990640, přílohách k této zadávací dokumentaci a dodatečných informacích č. 1 až 5 zůstávají beze změny.

S pozdravem

Zpracoval: Ing. Daniela Studenovská
tel.: 974 835 734



Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR