

Podrobná technická specifikace

	TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ VĚCNÉHO PROSTŘEDKU POŽÁRNÍ OCHRANY			CHS	
Číslo jednací: MV-66595-5/PO-IZS-2014	Ventil tlakové láhve pro izolační dýchací přístroj vzduchový			VPPO-CHS/15-2014	
Vydáno dne:	26. května 2015	Účinnost od:	15. srpna 2014	Počet stran/příloh:	4/0

1 Předmět a určení technických podmínek

Předmětem technických podmínek jsou ventily tlakových lahví (dále jen „TL“), které jsou určeny jako zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch).

2 Právní a technické předpisy (v platném znění)

- nařízení vlády č. 26/2003, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,
- vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
- ČSN EN 144-1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitová spojení čepu ventilu,
- ČSN EN 144-2 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závitová spojení na výstupu.

3 Technické požadavky lahvové ventily

3.1 Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 2 splňují ventily TL technické požadavky uvedené v bodech 3.2 až 3.5.

3.2 K bodu 17 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 69/2014 (dále jen „vyhláška“) se dále požaduje, aby byly ventily

- kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137,
- v provedení v ose TL,
 - s připojovacím závitem mezi TL a lahvovým ventilem pro
 - kompozitní TL v provedení M18x1,5, podle ČSN EN 144-1,

Podrobná technická specifikace

- b. ocelové TL v provedení M18x1,5 a E17 podle ČSN EN 144-1.
- 3.3 K bodu 18 přílohy č. 3 k vyhlášce se požaduje, aby bezpečnostní prvek byl součástí ventilu k tlakovým lahvím s plnicím tlakem 30 MPa.
- 3.4 Mezi ventilem a TL je součástí ventilu těsnicí "O" kroužek, popř. teflonové těsnění pro kuželové závit E17.
- 3.5 K bodu 8 přílohy č. 3 k vyhlášce se dále požaduje, aby ruční (ovládací) kolečko ventilu
 - a) bylo vyrobeno z materiálu tlumícího vnější rázy do ventilu (např. pryž),
 - b) umožňovalo snadné ovládání levou nebo pravou rukou, bez prokluzu v dlani nebo prstech, a to i v zásahových rukavicích,
 - c) bylo tvaru trojzubec nebo dvojzubec (viz schémata), který zabraňuje jeho odvalování po podložce, vedoucímu k nechtěnému otevření či uzavření ventilu,
 - d) bylo šedé barvy, kterou jsou označeny ventily s bezpečnostním prvkem.

4 Další požadavky

- 4.1 Pro posouzení splnění technických podmínek zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl vzorek nabízeného ventilu.
- 4.2 Součástí dodávky musí být:
 - a) prohlášení, že ventil není starší než jeden rok,
 - b) kopie certifikátu ES přezkoušení typu a ES prohlášení o shodě pro sestavu TL a ventilu dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb.

Podrobná technická specifikace

Schéma -Trojzubec:

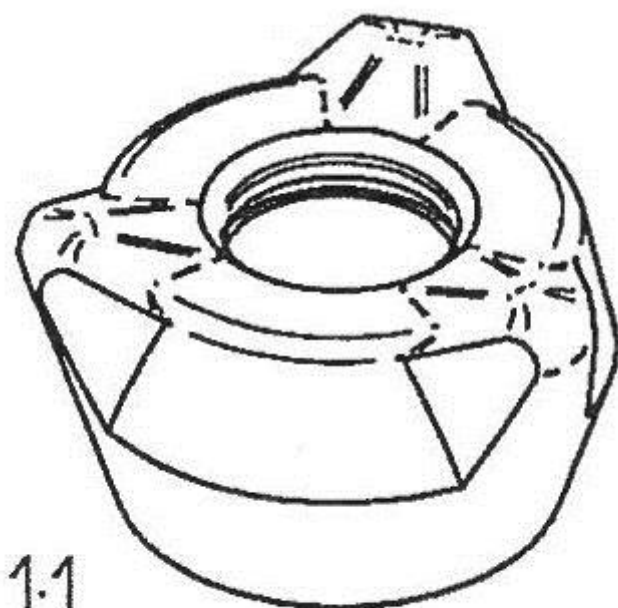


Schéma - Dvojzubec:

Podrobná technická specifikace

