


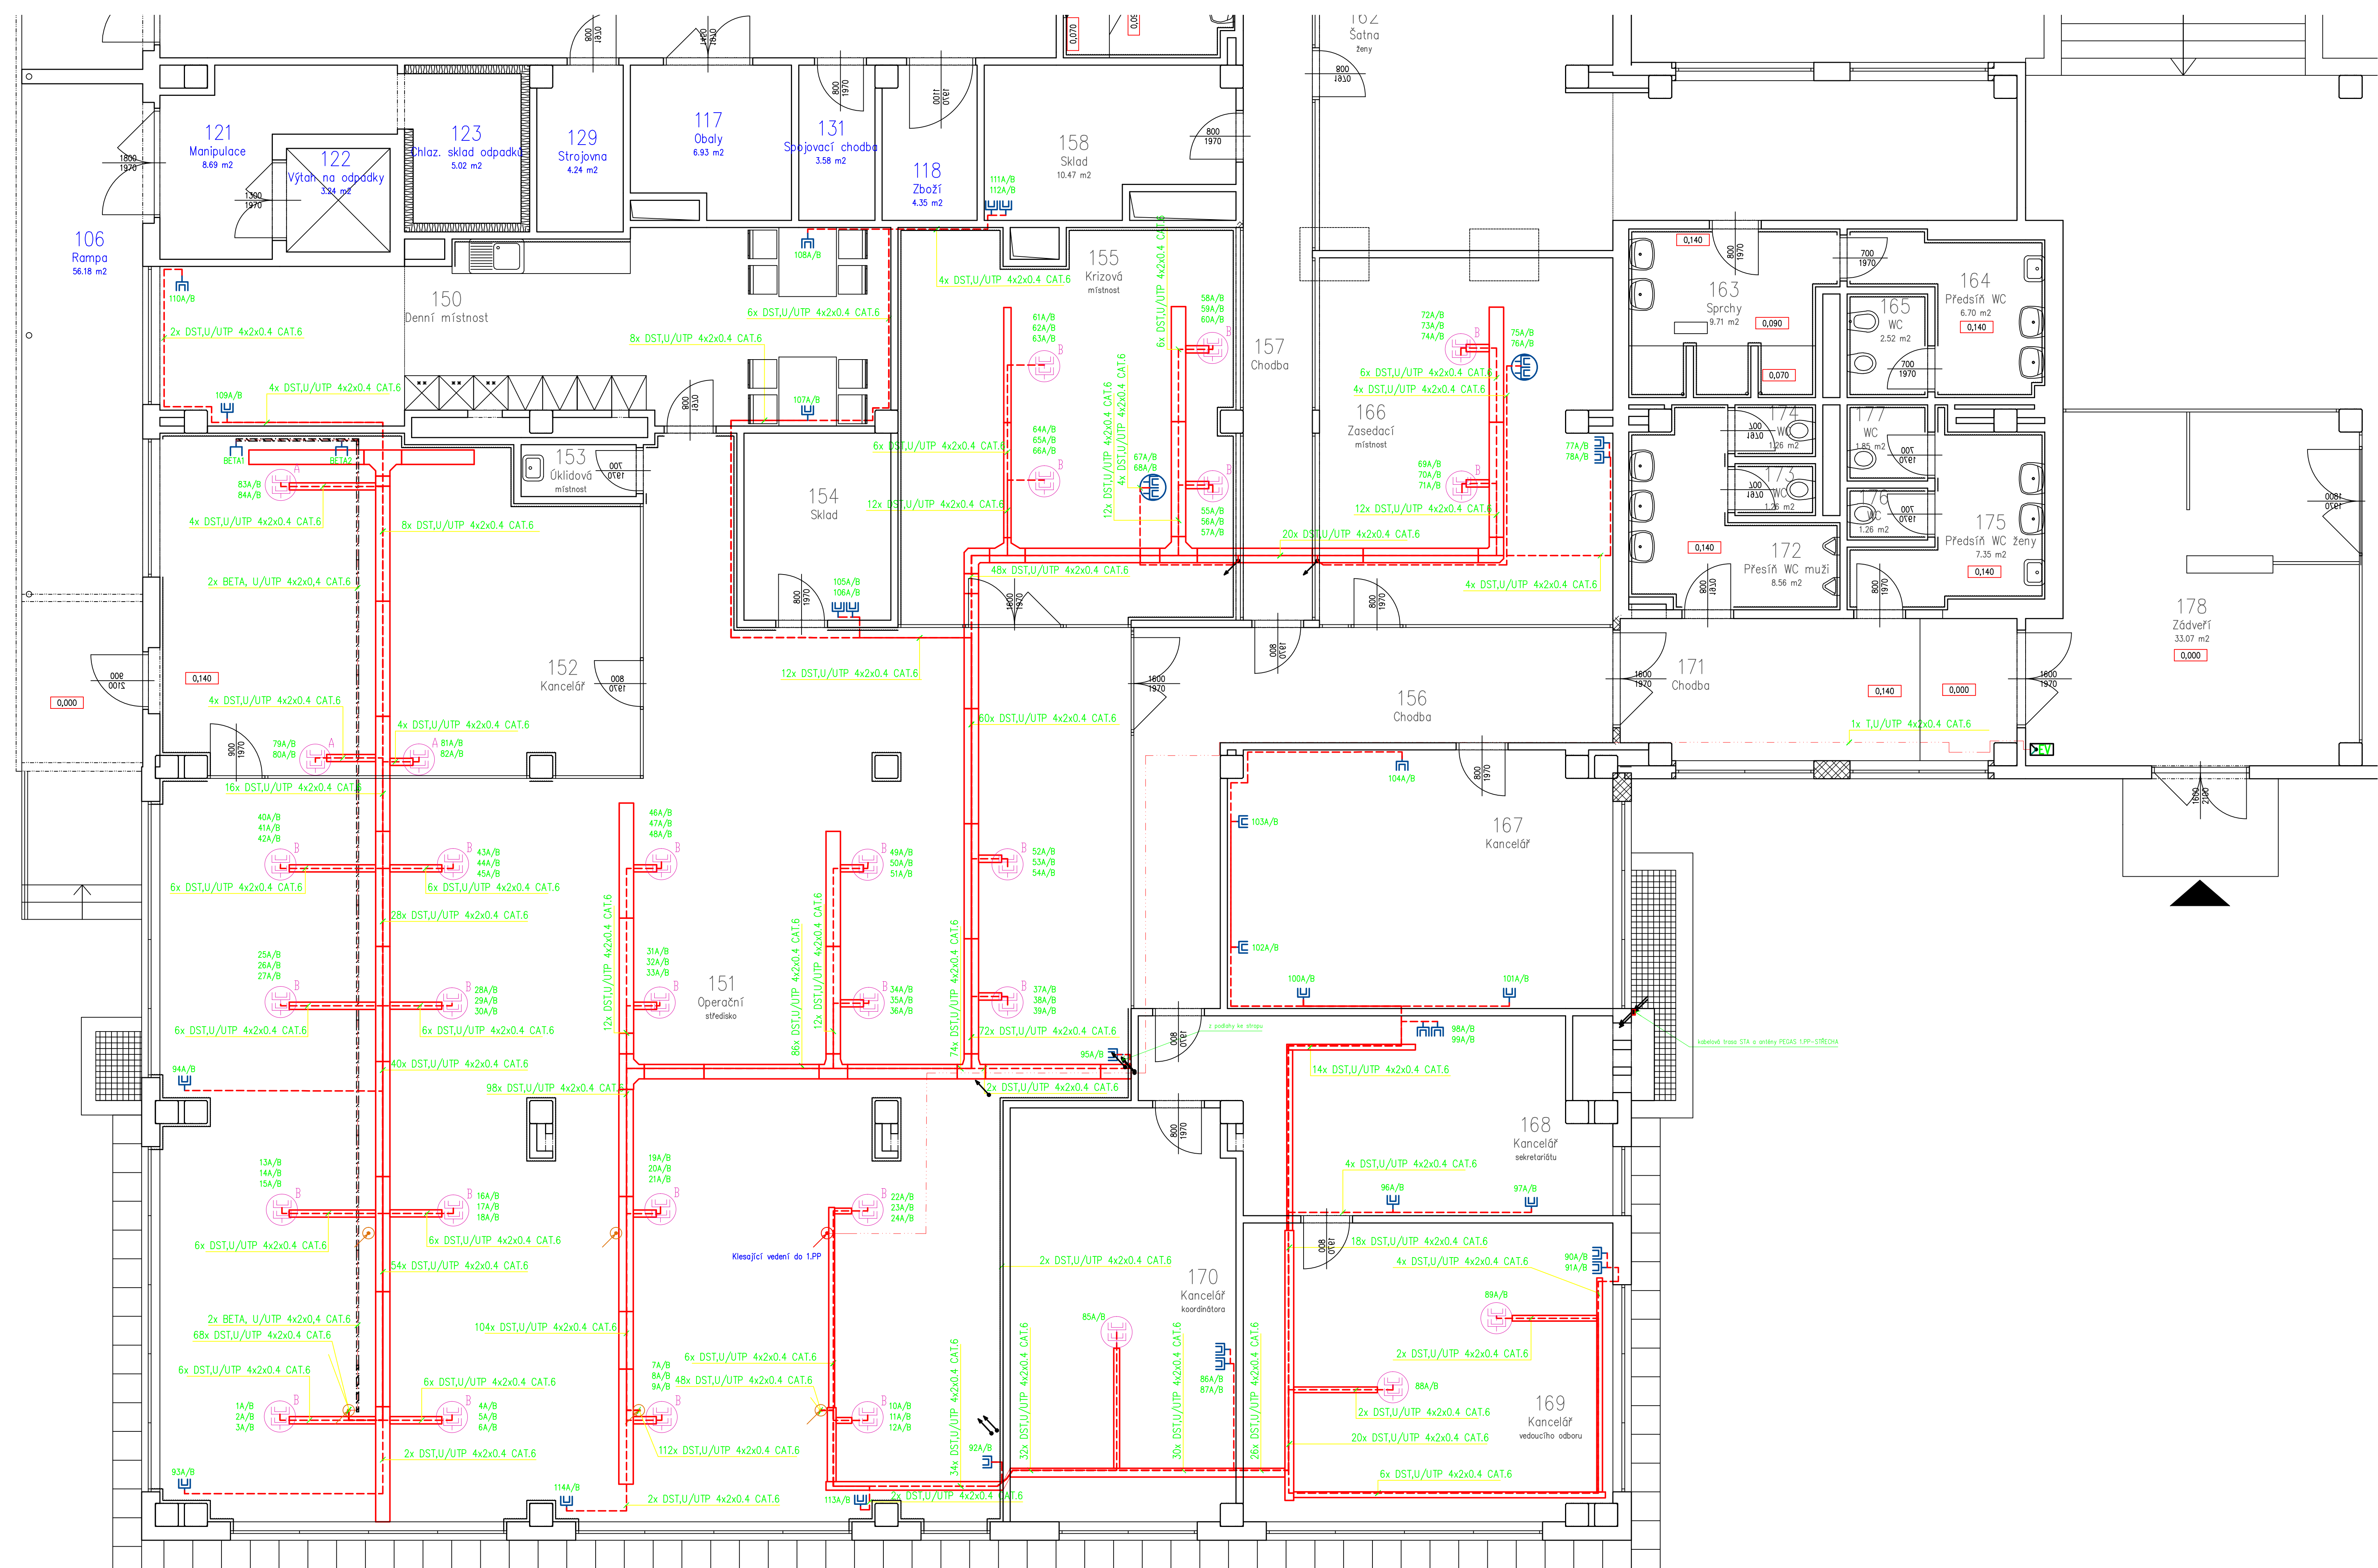


Legenda-SLB DST:

- 0 umístění na stěpě
- 1 datová zásuvka 1x4x45 v na stěně
- 2 datová zásuvka 2x4x45 v na stěně
- 3 datová zásuvka 2x4x45 v pod krabicí
- 4 datová zásuvka 4x4x45 v pod krabicí
- 5 datová zásuvka 6x4x45 v pod krabicí
- 6 elektrický vrták
- 7 kabel pravohled 90°
- 8 přímý kus
- 9 l-kus
- 10 stoupací vedení
- 11 klesací vedení
- 12 přibližné stoupací vedení
- 13 přeloženo do 1.PP/ průměr 100mm

POZNÁMKA:

- 1) MÍSTNÍ ZÁBUKOVÝCH VÝVOZU V MÍSTNOSTECH 151, 152, 155, 166, 167, 168, 169, 170 KORDINOVAT DLE ROZMĚRNÍ NÁBYTU
- 2) UMÍSTĚNÍ ZÁBUKOVÝCH VÝVOZU V MÍSTNOSTECH 164, 165 KORDINOVAT S UŽIVATELEM, POČET MÍSTNÍCH PROJEKTOVÝCH PLÁŇ A PROJEKTOVÝ
- 3) ROZMĚRNÍ NÁBYTÝCH KORDINOVAT DLE SKUTČNÉHO RÁSTRU ZVÝŠENÉ POZDĚVY
- 4) ROZMĚRNÍ NÁBYTÝCH KORDINOVAT DLE SKUTČNÉHO RÁSTRU ZVÝŠENÉ POZDĚVY
- 5) UMÍSTĚNÍ POZDĚVÝCH KORDINOVAT DLE SKUTČNÉHO RÁSTRU ZVÝŠENÉ POZDĚVY
- 6) KABELOVÉ TRÁSY SLABOPROUDÝCH KORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESNÍMI PRVÁKOVÝMI KABELÁŽI

Legenda místností									
Číslo místnosti	Plocha [m²]	Název místnosti	Průměr podlahy	Průměr stěny	Průměr stropu	Státní podlahy	Střecha	Průměr	Průměr
101	12,04	Šatna						0	stěnový místnost
102	3,74	WC						0	stěnový místnost
103	4,23	Chodba						0	stěnový místnost
104	4,73	Prádelna WC						0	stěnový místnost
105	2,02	WC						0	stěnový místnost
106	56,18	Rampa						0	stěnový místnost
107	28,96	Střed zveřejnění podlahy						0	stěnový místnost
108	11,58	Prádelna stěny						0	stěnový místnost
110	7,81	Kancelář stěnový						0	stěnový místnost
111	36,99	Chodba						0	stěnový místnost
112	4,17	Stěna						0	stěnový místnost
113	1,80	Prádelna WC						0	stěnový místnost
114	1,20	WC						0	stěnový místnost
115	10,87	Prádelna						0	stěnový místnost
116	8,84	Prádelna						0	stěnový místnost
117	6,83	WC						0	stěnový místnost
118	4,20	WC						0	stěnový místnost
121	8,69	Prádelna						0	stěnový místnost
122	3,24	WC na stěně						0	stěnový místnost
123	5,02	Chodba stěnový						0	stěnový místnost
129	4,24	Stěnový						0	stěnový místnost
131	1,58	Stěnový chodba						0	stěnový místnost
134	4,71	Stěnový chodba						0	stěnový místnost
150	38,27	Denní místnost	100	100	100	100	100	35,59	3 110
151	22,62	Operativní středisko	100	100	100	100	100	35,59	3 110
152	46,18	Kancelář	100	100	100	100	100	35,59	3 110
153	1,80	Úklidová místnost	100	100	100	100	100	35,59	3 110
154	8,29	Stěna	100	100	100	100	100	35,59	3 110
155	39,55	Krizová místnost	100	100	100	100	100	35,59	3 110
156	23,62	Chodba	100	100	100	100	100	35,59	3 110
157	15,09	Chodba	100	100	100	100	100	35,59	3 110
158	10,47	Stěna	100	100	100	100	100	35,59	3 110
159	82,51	Stěna mužů	100	100	100	100	100	35,59	3 110
160	13,82	Stěna	100	100	100	100	100	35,59	3 110
161	1,31	WC	100	100	100	100	100	35,59	3 110
162	47,65	Stěna ženy	100	100	100	100	100	35,59	3 110
163	9,71	Sprchy	100	100	100	100	100	35,59	3 110
164	6,70	Prádelna WC	100	100	100	100	100	35,59	3 110
165	2,52	WC	100	100	100	100	100	35,59	3 110
166	32,18	Zasedací místnost	100	100	100	100	100	35,59	3 110
167	29,57	Kancelář	100	100	100	100	100	35,59	3 110
168	23,47	Kancelář sekretariátu	100	100	100	100	100	35,59	3 110
169	33,11	Kancelář vedoucího odboru	100	100	100	100	100	35,59	3 110
170	27,91	Kancelář koordinátora	100	100	100	100	100	35,59	3 110
171	16,63	Chodba	100	100	100	100	100	35,59	3 110
172	8,56	Prádelna WC mužů	100	100	100	100	100	35,59	3 110
173	1,26	WC	100	100	100	100	100	35,59	3 110
174	1,26	WC	100	100	100	100	100	35,59	3 110
175	7,35	Prádelna WC ženy	100	100	100	100	100	35,59	3 110
176	1,26	WC	100	100	100	100	100	35,59	3 110
177	1,85	WC	100	100	100	100	100	35,59	3 110
178	33,07	Zábavka	100	100	100	100	100	35,59	3 110
1002,86									

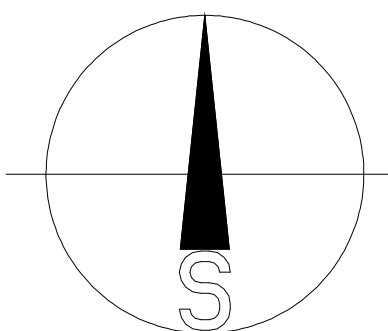

1215
8/2012
ING.ARCH. KAN KUNOVSKÝ
AUTOR
PROJEKTANT PROFES
PROFES
KRESLIL
INVESTOR
MÍSTO STAVBY
STUPĚŇ
MĚŘITKO
AKCE

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ DST, 1.NP
1.4.2

OBSAH
Č. VÝKRESU
Č. KOPIE